

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № _____ «__» _____ 20__ р.


для підбору прохідного запірного або регулюючого клапана з пневмоприводом


<https://armashop.ua/>

Для заявок: info@armashop.ua

(067) 578-01-78, (050) 710-31-21

Україна, м. Київ. вул. Здолбунівська, 7Д

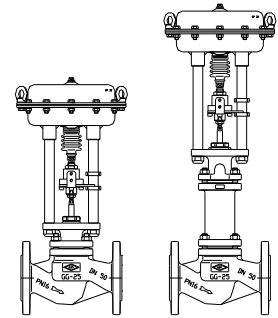

Замовник:				
Організація				
Контактна особа				
Телефон				
E-mail				
Місто				
Загальна інформація для підбору клапана:				
Тип клапана		☐ запірний ☐ регулюючий		
Робоче середовище	Назва			
	* Хімічний та елементарний склад			
	* Концентрація, %		рН _____	
	* Густина (кг/м³ – <u>рідина</u> , кг/м³(н.у.) – <u>гази</u>)	_____ кг/м³		_____ кг/м³(н.у.)
	* В'язкість (вказати одиниці виміру)	Кінематична _____ од.вим. _____		Динамічна _____ од.вим. _____
	Агрегатний стан	☐ насичена пара ☐ перегріта пара ☐ газ ☐ рідина		
Наявність абразивних часток в середовищі		☐ так ☐ ні		
Температура робочого середовища, °C		Мінімальна	Нормальна	Максимальна
Тиск робочого середовища на вході, бар (надлишковий)		Мінімальний	Нормальний	Максимальний
Тиск робочого середовища на виході, бар (надлишковий)		Мінімальний	Нормальний	Максимальний
Перепад тиску на клапані для розрахунку коефіцієнта пропускної спроможності Kvs (тільки для регулюючих клапанів), бар		Мінімальний ΔРмін	Нормальний ΔРнорм	Максимальний ΔРмакс
Витрата робочого середовища	Максимальна			при ΔРмін
	Нормальна			при ΔРнорм
	Мінімальна			при ΔРмакс
Одиниці виміру робочого середовища		☐ м³/год (рідина) ☐ кг/год (пар, газ) ☐ нм³/год (стиснене повітря, газ)		
Витратна характеристика (тільки для регулюючого клапана)		☐ рівновідсоткова ☐ лінійна ☐ не має значення		
Бажаний матеріал корпусу		☐ Сірий чавун ☐ Високоміцний чавун ☐ Вуглецева сталь ☐ Кислотостійка н/ж сталь ☐ Легована сталь ☐ Не має значення		
Необхідність додаткового сильфонного ущільнення штоку		☐ так ☐ ні		
Трубопровід		DN	Матеріал	

* - для води та водяної пари заповнювати не потрібно

Місце встановлення клапана	☐ В приміщенні	☐ Поза приміщенням
При встановленні поза приміщенням	☐ Під укриттям	☐ Без укриття
Температура оточуючого середовища, °C	Мінімальна: _____	Максимальна: _____
Тип з'єднання	☐ Фланцеве	☐ Під приварку
Необхідне виконання фланцевого з'єднання (стандартне виконання по <u>DIN EN 1092-1 TYPE B1</u> – яке відповідає <u>ГОСТ 12820 виконання1</u>)	☐ Стандартне	Інше _____
Загальна інформація для підбору пневмопривода серії DP (привід односторонньої дії):		
Тиск подачі повітря в привід, бар	Мін. (не менше 1,2 бар): _____	Макс. (не більше 6 бар): _____
Дія пружини при відсутності подачі повітря	☐ відкриває клапан	☐ закриває клапан
Тиск закриття (для визначення необхідного зусилля привода), бар		
Необхідний час повного ходу (відкриття/закриття), с		
Акcesуари до привода	Датчик-сигналізатор крайнього положення клапана: ☐ один ☐ два ☐ немає необхідності ☐ Пневматичний позиціонер (0,2-1,0 бар) ☐ Електропневматичний позиціонер (вхідний сигнал 4-20 мА) ☐ Датчик положення клапана (вихід 4-20 мА, 0-10 В) ☐ Потенціометричний датчик положення клапана ☐ 3/2 ходовий соленоїдний клапан ☐ Фільтр-редуктор Інші _____	
Ручний дублер	☐ не потрібен	☐ потрібен
Необхідність вибухозахисту	☐ Ні	☐ Так
Орієнтовний варіант з каталогу (заповнення не обов'язкове):		
Монтажне розташування клапана	☐ Горизонтальне	☐ Вертикальне
Розташування штока клапана	☐ Горизонтальне	☐ Вертикальне
Модель клапана та пневмопривода		
Орієнтовний типорозмір клапана	DN _____	
Орієнтовний Kvs клапана, м³/год		
Примітки		

Орієнтовна кількість штук _____

Підпис _____

Дата _____